




Für Wasserzähler DN 15 bis 50

Als Hausanschluss wird das Leitungsstück ab der Versorgungsleitung bis und mit Wasserzähler bezeichnet. Die Hausanschlussleitung intern muss auf ihrer ganzen Länge offen und sichtbar geführt werden. Über die Ausführung und Bemessung der Anschlussleitungen und die Anordnung der Wasserzähler inkl. Wasserzählervorrichtungen, entscheidet die Wasserversorgung. Massgebend für die Ausführung ist die "Verordnung über die Abgabe von Wasser durch die Wasserversorgung Zürich" (Wasserabgabeverordnung).


Wasserzählervorrichtung ohne Umgehung:

CNS 35mm und 42mm oder Fe verzinkt 1¼" oder 1½"

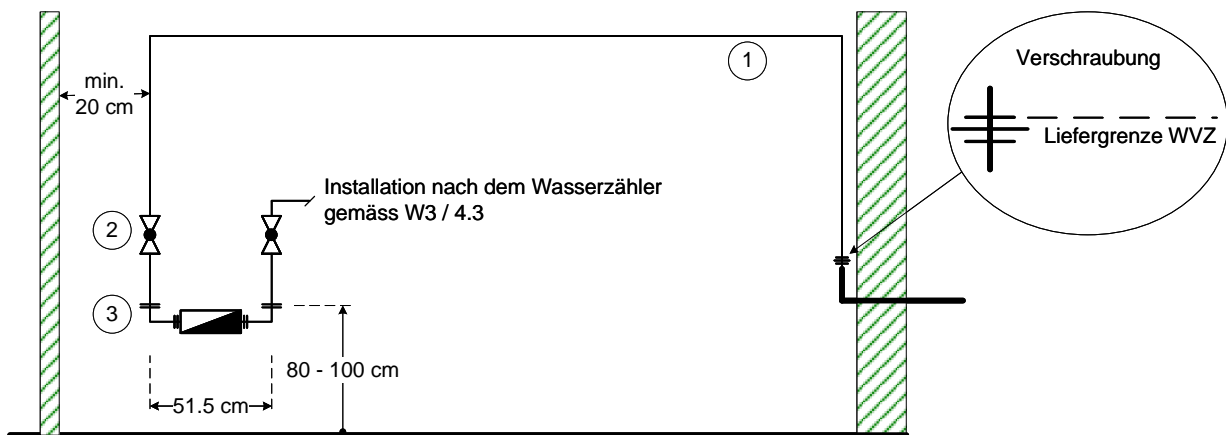

Wasserzählervorrichtung mit Umgehung:

Umgehung ab CNS 54mm oder Fe verzinkt 2"

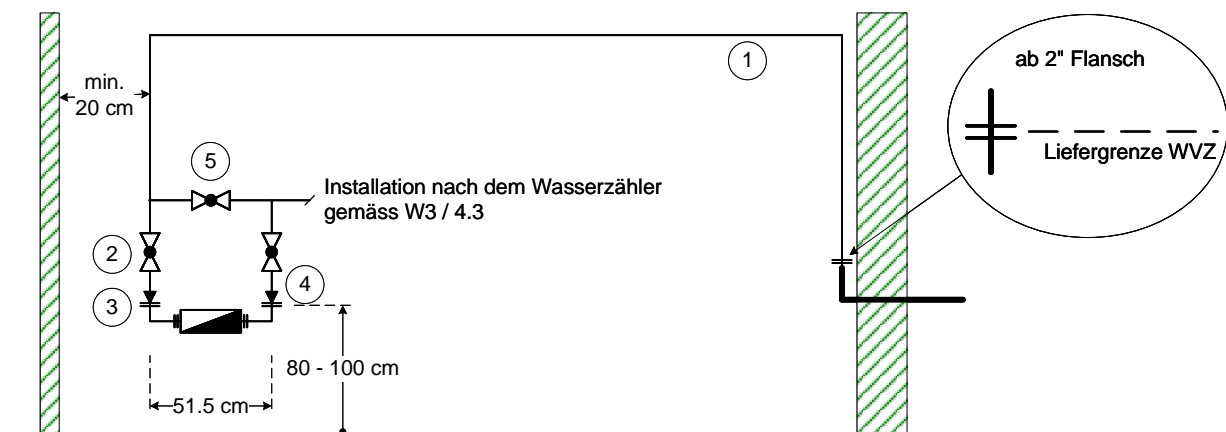

Legende

Sämtliche Anlageteile wie Armaturen, Formstücke und Leitungen müssen SVGW zertifiziert sein.

1. Werkstoffe Hauszuleitung / Wasserzählervorrichtung: Rostbeständige oder verzinkte Stahlrohre
2. Geradsitzventil bis und mit DN 65 / Schieber mit Weichdichtung ab DN 80
3. Wasserzähler-Flansch 1¼" bis 2", RN 90065, Fa. R. Nussbaum AG (Für WZ-Größen DN 15-50 mm)
4. Reduktion bei WZ-Vorrichtung bis WZ 20m³/h, ab 2"
Reduktion bei WZ-Vorrichtung bei WZ 30m³/h, ab 2½"
5. Rohrweite Umgehung: Gleiche Rohrweite wie Hauszuleitung